



Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Глазова»
муниципального образования «Город Глазов»

427628 УР, г.Глазов, ул. Толстого д.48, тел., факс (341-41) 2-86-22, e-mail:
ykhglazov@mail.ru

ИНН 1829004129, р/с 40702810268090100535 Удмуртское ОСБ № 8618, г. Ижевск
к с30101810400000000601, БИК 049401601, ОКПО 05082356, ОКОНХ 90213

№ 15-09/23д8 от 01.08.2016

на № _____

Начальнику Управления ЖКХ
Администрации г.Глазова
Н.В.Ерёмченко

Уважаемый Николай Владимирович!

Направляю в Ваш адрес результаты анализов воды за июль 2016 года.

Директор

В.В. Костарев

Исполнитель: О.А. Кушнова
8(34141) 2-78-91

0851-01-28
03.08.2016

Муниципальное унитарное предприятие
«Водопроводно-канализационное хозяйство г. Глазова»
муниципального образования «Город Глазов»
427628 УР г. Глазов, ул. Толстого, д.48
тел.2-86-22, 2-78-94, факс (34141) 2-86-22
ИИН 1829004129 КИП 183701001
р/с 40702810268090100535
Отделение №8618 Сбербанка России
к/с 30101810400000000601
БИК 049401601 ОКПО 05082356 ОКОНХ 90213

Начальнику Управления ЖКХ
Администрации г. Глазова
Н.В.Ерёменко

№ 15-09/ 2327 от 21.07.2016

МУП «Водоканал г. Глазова» сообщает, что в июле 2016 года из коммунального водопровода было отобрано 107 проб. Из них 3 пробы не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям:

Дата отбора	Адрес места отбора	Общие колиформные бактерии (КОЕ в 100 мл)	Термотолерантные колиформные бактерии (КОЕ в 100 мл)	Общее микробное число (КОЕ в 1-мл)
05.07.	В/Р колонка ул. Щорса-Матросова	обнаружено	обнаружено	8
05.07.	В/Р колонка ул. Мебельная .2	обнаружено	обнаружено	13
06.07.	В/Р колонка ул. Драгунова-Десятая	1.67	1.67	<1

Результаты (протоколы) производственного контроля за качеством питьевой воды (в водоразборных колонках по данным адресам) по микробиологическим показателям направляются начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Глазове.

Директор

В.В. Костарев

Исполнитель: О.А. Кузнецова
Тел.8(34141) 2-78-91

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Протокол испытаний № 283-16

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 1489
Место отбора Водозабор «Сянино», общий водовод, пробоотборный кран
Проба отобрана 25.07.2016 г., 10 час. 20 мин., акт отбора № 388-16,
Оператором В.В. Лукиным
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания 25.07-26.07.2016 г.
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0.95) ±Δ	Шифр МВИ
1.	Запах при 20/60 °С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град. цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм ³	<0,01	0,0086	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм ³	0,0214	0,0078	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01


Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант



Е.В. Дербина

лаборант

Д.С. Касимова

лаборант

О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 27.07.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
 МУП «Водоканал г. Глазова»
 427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
 АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Протокол испытаний № 282-16

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
 Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 1488
 Место отбора Водозабор «Сянино», РЧВ № 2, пробоотборный кран
 Проба отобрана 25.07.2016 г., 10 час. 17 мин., акт отбора № 387-16,
 Оператором В.В. Лукиным
 Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
 Дата проведения испытания 25.07-26.07.2016 г.
 Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0,95) ±Δ	Шифр МВИ
1.	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	град. цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5.	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6.	Диоксид хлора	мг/дм ³	<0,01	-	МИ №17-012-2013
7.	Хлориты	мг/дм ³	0,0203	0,0075	МИ №17-012-2013
8.	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9.	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01


Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант

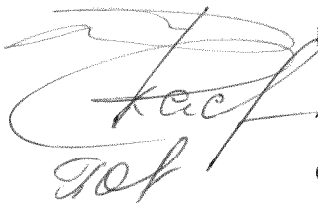

Е.В. Дербина

лаборант

Д.С. Касимова

лаборант

О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
 Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет.
 *Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 27.07.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Испытательная химико-бактериологическая лаборатория
МУП «Водоканал г. Глазова»
427628, Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Толстого, 48
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA. RU.22ЭЛ14

Протокол испытаний № 281-16

Наименование и адрес заказчика МУП «Водоканал г. Глазова», УР, г. Глазов, ул. Толстого, 48
Наименование и номер пробы Вода питьевая, проба № 1487
Место отбора Водозабор «Сянино», РЧВ № 1, пробоотборный кран
Проба отобрана 25.07.2016 г., 10 час.15 мин., акт отбора № 386-16,
Оператором В.В. Лукиным
Цель испытания Соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
Дата проведения испытания 25.07-26.07.2016 г.
Условия проведения испытаний В соответствии с требованиями МИ

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	Результат испытаний	Показатель точности (при P=0.95) ±Δ	Шифр МВИ
1	Запах при 20°/60°С	балл	0/0	-	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	балл	0	-	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	град. цветности	<1,0	-	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	мг/дм ³	<0,58	-	ГОСТ 3351-74
5	Общий остаточный хлор	мг/дм ³	<0,05	-	МИ №17-012-2013
6	Диоксид хлора	мг/дм ³	<0,01	-	МИ №17-012-2013
7	Хлориты	мг/дм ³	0.0105	0.0039	МИ №17-012-2013
8	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	<1	не установлена	МУК 4.2.1018-01
9	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01
10	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	не установлена	МУК 4.2.1018-01


Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова

Исполнители:

инженер-лаборант

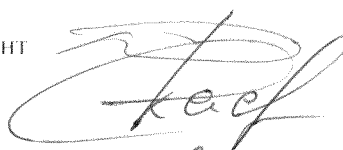

Е.В. Дербина

лаборант



Д.С. Касимова

лаборант



О.Г. Полникова

Тиражирование настоящего протокола без разрешения лаборатории МУП «Водоканал г. Глазова» запрещается.
Ответственность за отбор проб, предоставленных заказчиком, лаборатория МУП «Водоканал г. Глазова» не несет
*Заключение: (выдается по требованию заказчика).

Дата выдачи протокола: 27.07.2016 г.

Количество экземпляров: 4

Страница 1 Всего страниц 1

Отчет о лабораторном контроле качества воды
 по микробиологическим показателям МУП «Водоканал г. Глазова»
 за июль 2016 г.

Точка отбора	Показатели							
	Общие колиформные бактерии		Термотолерантные колиформные бактерии		Общее микробное число		Споры сульфитредуцирующих клостридий	
	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу	Всего анализов	Из них не соответствует СанПиНу
Артезианские скважины в/з «Сянино»	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары чистой питьевой воды (2-ой подъем), общий выходящий водовод	36	-	36	-	36	-	1	-
Резервуар 3-го подъема	4	-	4	-	4	-	1	-
Контрольные точки перед поступлением в распределительную сеть с водозабора ООО «Тепловодоканал»	8	-	8	-	8	-	2	-
Водопроводные насосные станции	17	-	17	-	17	-	-	-
Водоразборные колонки г. Глазова	82	-	82	-	82	-	22	-
Всего	147	-	147	-	147	-	26	-

Директор



В.В. Костарев

Начальник лаборатории



О.А. Кузнецова